


Клапан запорно-присоединительный LV-KD


Описание и область применения

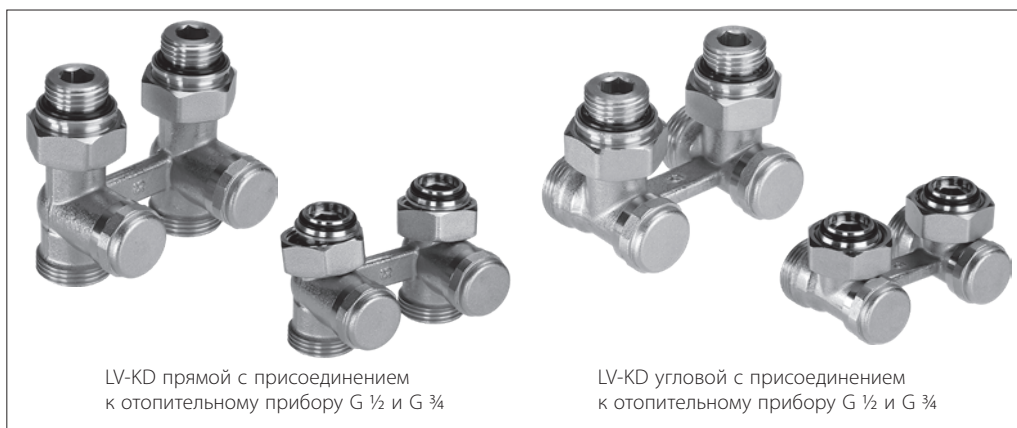

Клапан запорно-присоединительный LV-KD предназначен для подключения отопительных приборов с нижним расположением присоединительных штуцеров с межосевым расстоянием 50 мм к разводящим трубопроводам горизонтальных двухтрубных систем отопления. С помощью LV-KD можно отключить отопительный прибор для его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы отопления. Для дренажа отдельного отопительного прибора на LV-KD надевается дренажное устройство (003L0152R). Клапаны изготавливаются из латуни с никелевым покрытием в прямом и угловом исполнении. С помощью специальных переходников LV-KD может присоединяться к штуцерам отопительного прибора


с внутренней резьбой G 1/2 или наружной резьбой G 3/4 А. Переходники являются самоуплотняющимися. Дренажное устройство для опорожнения отопительного прибора выполнено без никелевого покрытия и является дополнительной принадлежностью. LV-KD может соединяться с медными, нержавеющей, полимерными или металлополимерными трубами системы отопления с помощью специальных уплотнительных фитингов (в комплект поставки не входят). В целях предотвращения отложений и коррозии клапаны LV-KD следует применять в системах водяного отопления. При этом теплоноситель должен отвечать требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации.

Пример применения

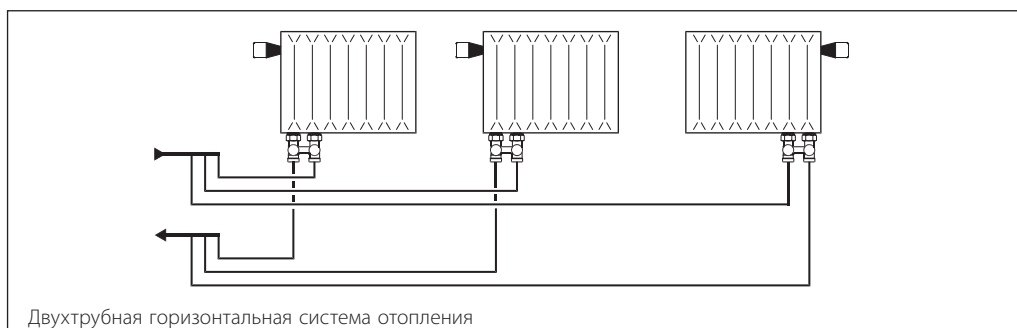

**Номенклатура и кодовые
номера для оформления
заказа**
Клапан LV-KD

Тип и исполнение	Резьба штуцеров, дюймы		Пропускная способность K _{vs} , м³/ч	Макс. давление, бар		Макс. темп. воды, °C	Кодовый номер
	к радиатору	к трубопров.		рабочее	испыта- тельное		
LV-KD угловой	Наружная G ½ A	Наружная G ¾ A	1,1	10	16	120	003L0282R
LV-KD прямой							003L0280R
LV-KD угловой	Внутренняя G ¾						003L0283R
LV-KD прямой							003L0281R

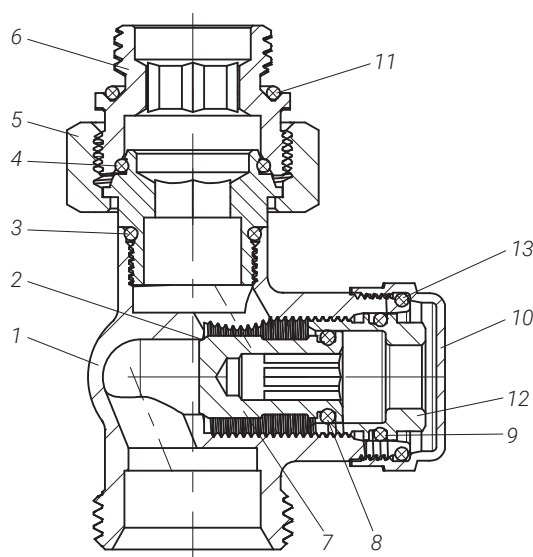Устройство LV-KD

Устройство клапана LV-KD

- 1 — Корпус клапана
- 2 — Седло клапана
- 3, 4 — Кольцевое уплотнение
- 5 — Накладная гайка
- 6 — Адаптер ½ x ¾ евроконус
- 7 — Шток
- 8, 9 — Кольцевое уплотнение
- 10 — Колпачок
- 11, 13 — Кольцевое уплотнение
- 12 — Запорно-дренажное устройство

Материалы, контактирующие с теплоносителем

Корпус клапана и прочие металлические детали	Латунь
Кольцевые уплотнения	EPDM

Техническое описание

Клапан запорно-присоединительный LV-KD


Отключение отопительного прибора

Для отключения отопительного прибора сначала следует отвинтить крышки запорно-дренажных устройств. Затем перекрыть запорные устройства на входе и выходе теплоносителя 6-гранным ключом 6 мм.


Дренаж отопительного прибора

Для слива воды из отопительного прибора сначала следует отвинтить крышки запорно-дренажных устройств. Затем перекрыть запорные устройства на входе и выходе теплоносителя 6-гранным ключом на 6 мм. После этого надеть на штуцер запорно-дренажного устройства спускной кран 003L0152R и поворотом квадратного штока размером 7 мм против часовой стрелки открыть дренаж. Для удобства шланговую насадку спускного крана можно поворачивать в любом направлении.

Габаритные и присоединительные размеры

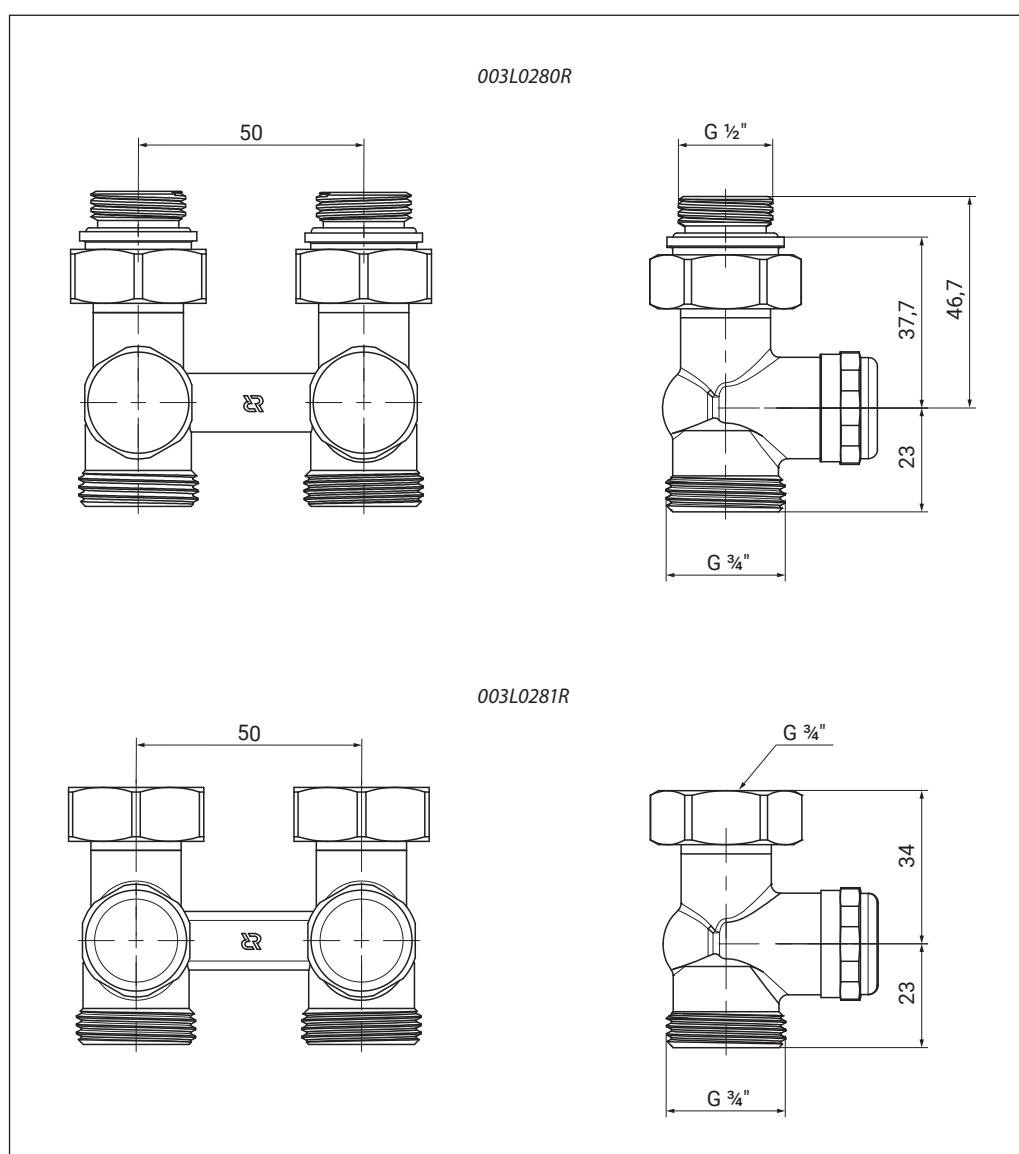

Габаритные и присоединительные размеры
(продолжение)

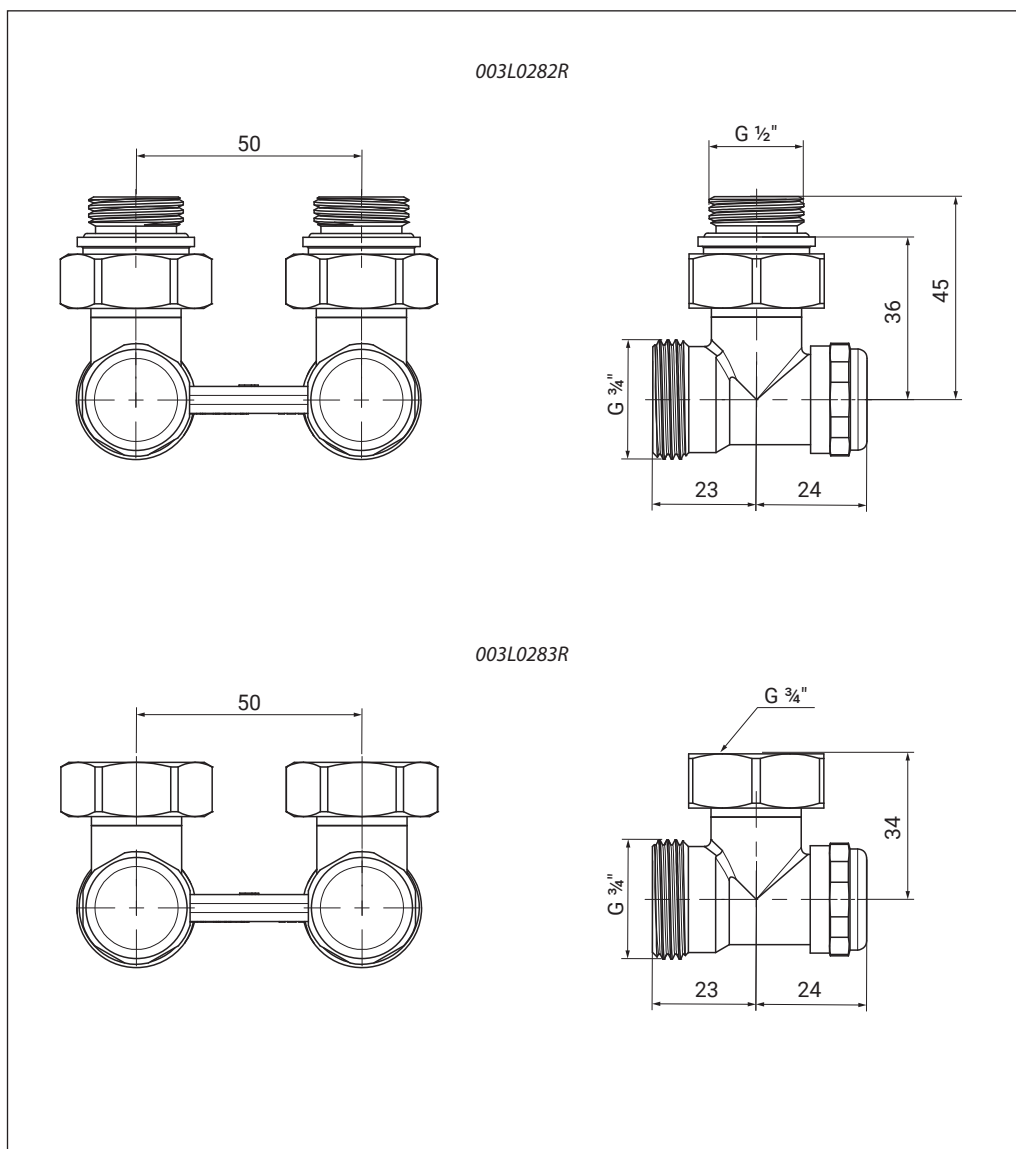

Центральный офис • Компания «Ридан»

Россия, 143581 Московская обл., м.о. Истра, дер. Лешково, 217.

Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы) • E-mail he@ridan.ru • ridan.ru

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые знаки упомянутые в этом издании являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми знаками компании «Ридан». Все права защищены.